


清瀬市公共下水道台帳図

2 1 5 1 - 1

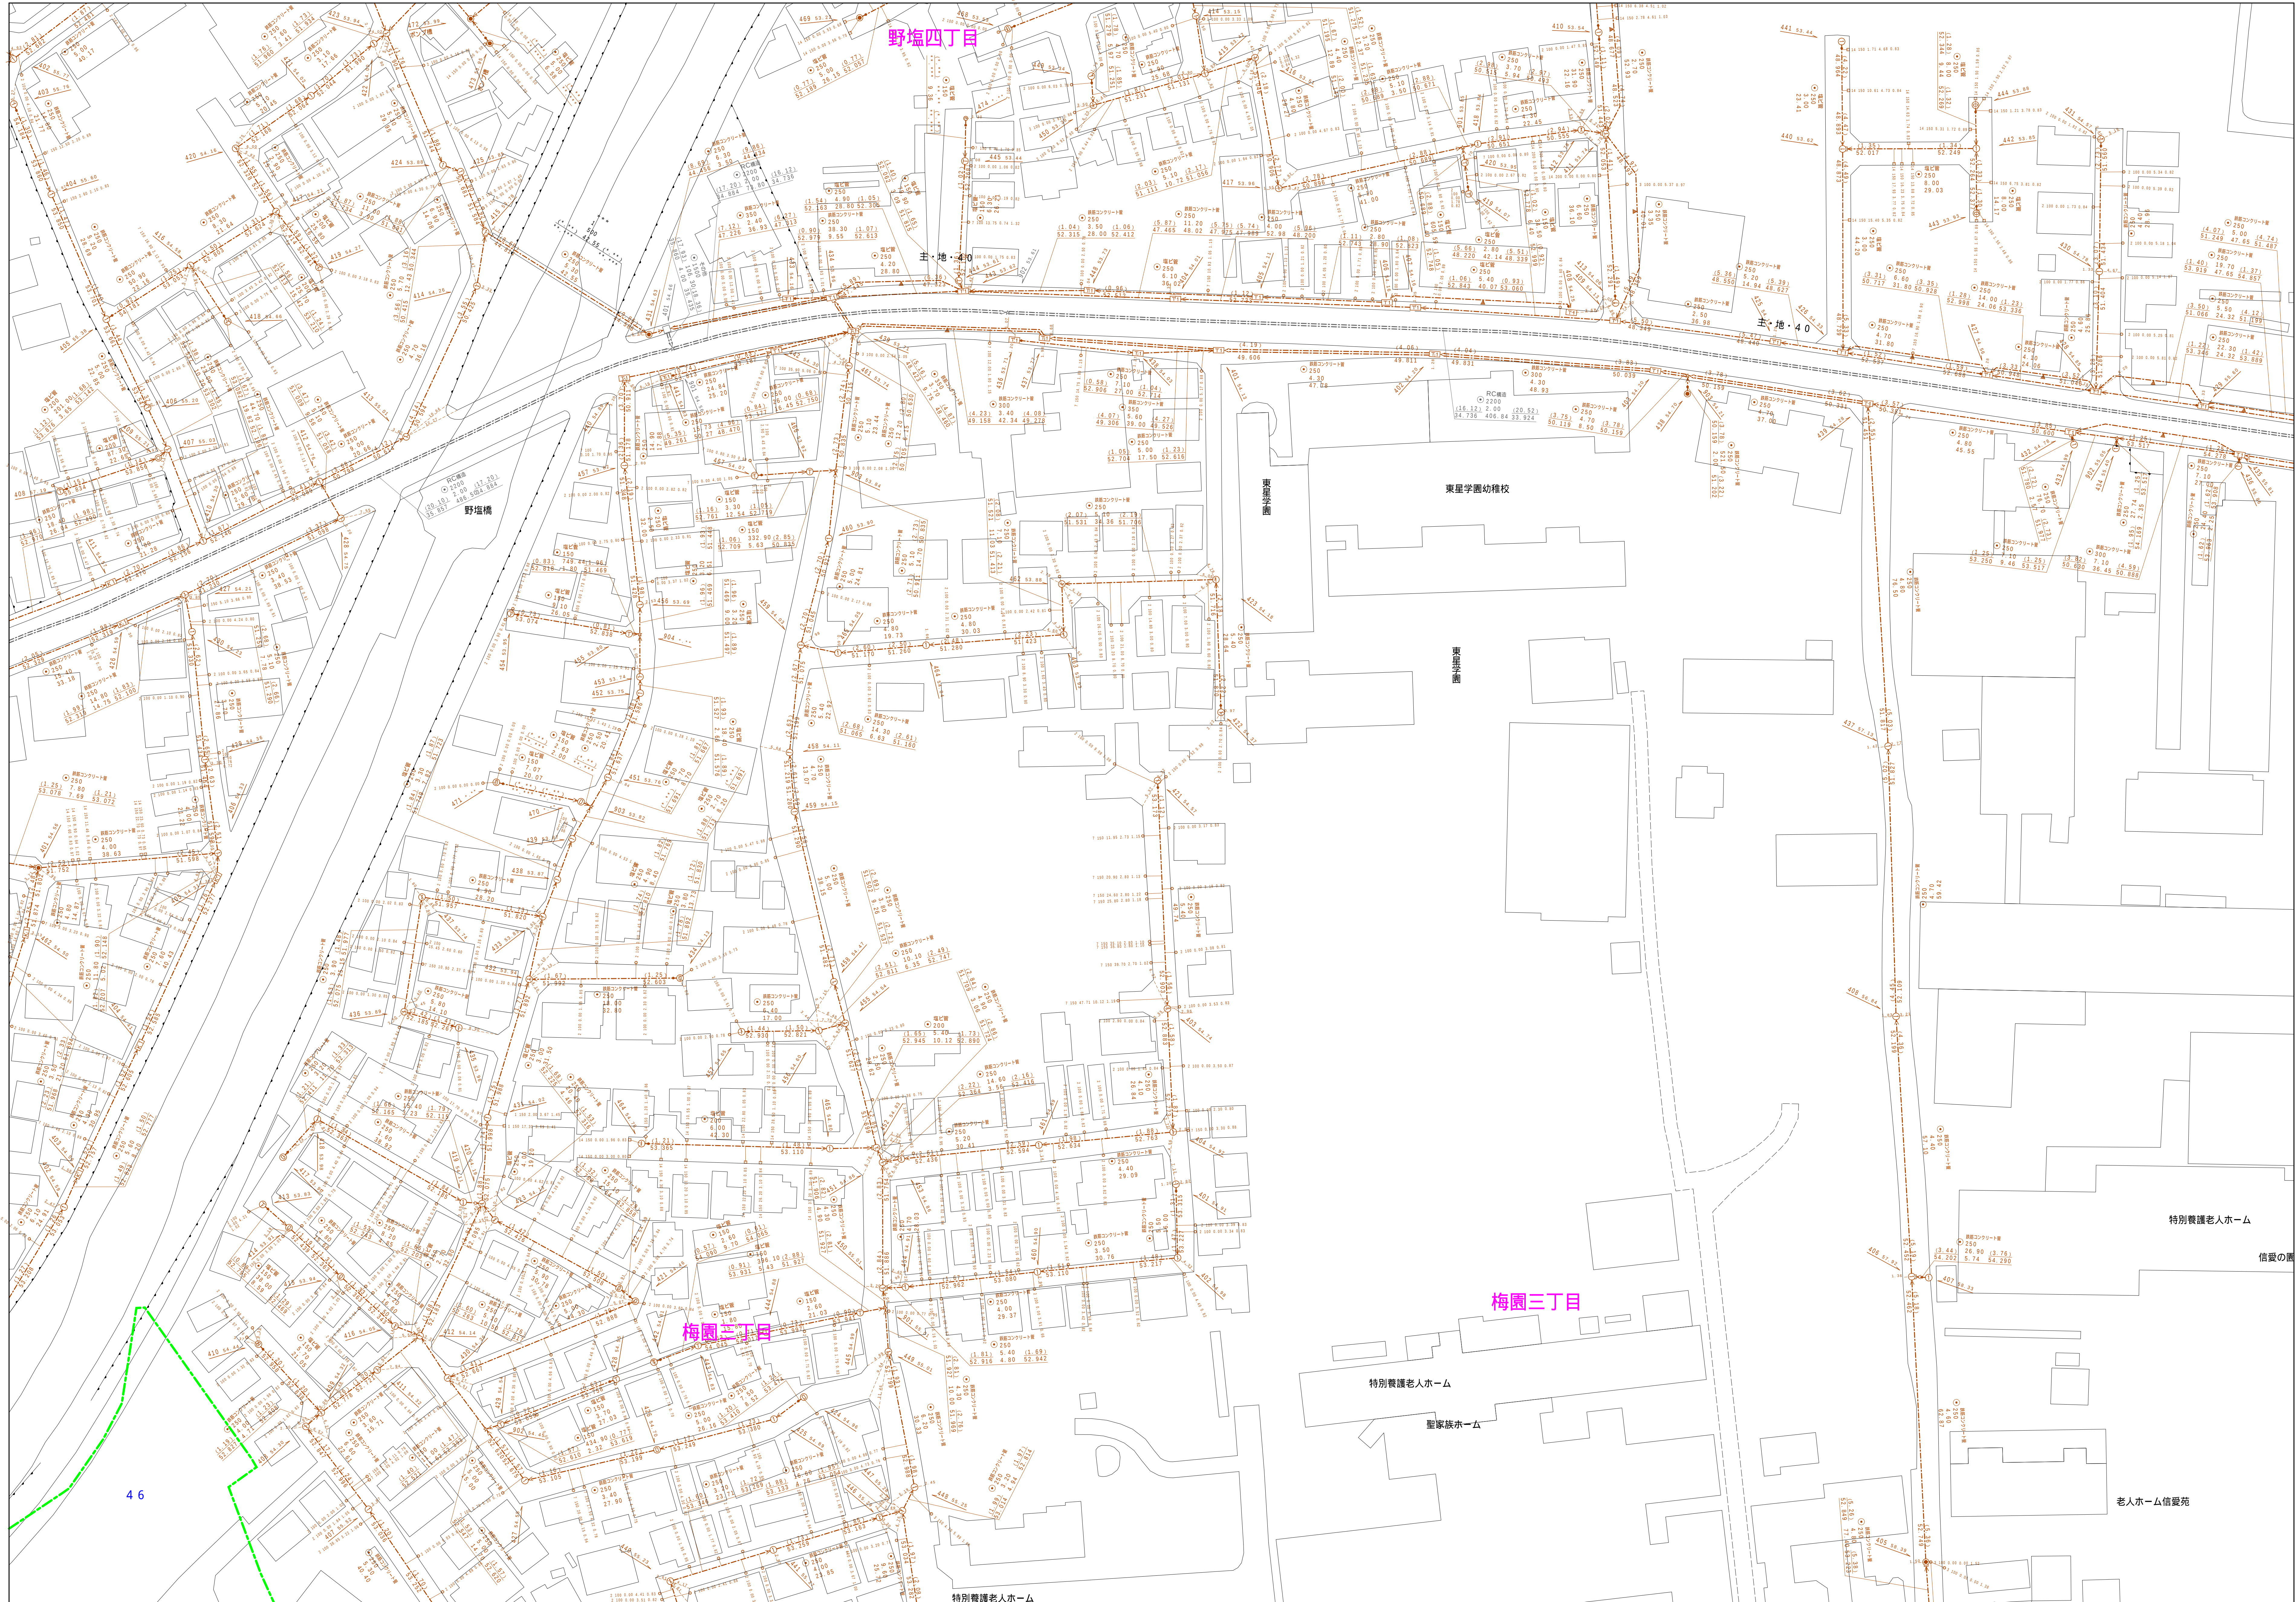

図面出力年月日 令和7年3月

縮尺 1 / 500

$$\overline{2151 - 1}$$

凡 例		名 称		
マンホール（人孔）	●	標準	1号マンホール（内径90cm）	
	○	標準	2号マンホール（内径120cm）	
	①	標準	3号マンホール（内径150cm）	
	②	標準	4号マンホール（内径180cm）	
	③	標準	5号マンホール（内径210×120cm）	
	④	標準	6号マンホール（内径240×120cm）	
	⑤	標準	7号マンホール（内径300×120cm）	
	⑥	植立	0号マンホール（内径75cm）	
	⑦	植立	1号マンホール（内径90cm）	
	⑧	植立	2号マンホール（内径120cm）	
	⑨	植立	3号マンホール（内径150cm）	
	⑩	植立	4号マンホール（内径180cm）	
	⑪	植立	方形マンホール（内径90×60cm）	
	⑫	植立	方形マンホール	
	⑬	特殊	特1号マンホール（内径90×60cm）	
	⑭	特殊	特2号マンホール（内径120×120cm）	
	⑮	特殊	特3号マンホール（内径150×120cm）	
	⑯	特殊	特4号マンホール（内径180×120cm）	
	⑰	○	小径マンホール（内径30cm）	
	⑱	□	特殊	特殊マンホール
	㉑	□	特殊	特殊マンホール
	㉒	□	特殊	特殊マンホール
	㉓	○	特殊	特殊マンホール（使用済）
	㉔	○	横溝	横溝方形マンホール（内径120×90cm）
	㉕	△	横溝	横溝方形マンホール（内径90×60cm）
	変化点又は結合点	①	○	変化点マンホール（上流）
②		□	変化点マンホール（中流）	
③		□	変化点マンホール（下流）	
④		△	変化点マンホール（上流）	
⑤		△	変化点マンホール（下流）	
⑥		△	変化点マンホール（上流）	
⑦		△	変化点マンホール（下流）	
⑧		△	変化点マンホール（上流）	
⑨		△	変化点マンホール（下流）	
⑩		△	変化点マンホール（上流）	
⑪		△	変化点マンホール（下流）	
⑫		△	変化点マンホール（上流）	
⑬		△	変化点マンホール（下流）	
⑭		△	変化点マンホール（上流）	
注）注文中の「変点、変化点及び結合点の名称は管種によって異なる。」				
管	→	合流接続		
	→	分岐接続		
	→	雨水接続（しり受）		
	→	雨水接続（枝線）		
	→	合流接続（市町村）		
	→	分岐接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
→	雨水接続（市町村）			
渠	→	合流接続		
	→	分岐接続		
	→	雨水接続（しり受）		
	→	雨水接続（枝線）		
	→	合流接続（市町村）		
	→	分岐接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
	→	雨水接続（市町村）		
樹及び取付管	□	矩形汚水渠		
	■	矩形雨水渠		
	□	円形汚水渠		
	■	円形雨水渠		
	□	矩形排水渠		
	■	矩形排水渠		
	□	矩形排水渠		
	■	矩形排水渠		
	□	矩形排水渠		
	■	矩形排水渠		
	□	矩形排水渠		
	■	矩形排水渠		
	□	矩形排水渠		
	■	矩形排水渠		
管断面	○	円形		
	■	矩形		
	▲	覆てい		
	●	覆割り（円形）		
	●	覆割り		
	○	リウ型（リ型渠）		
	○	覆割り（矩形）		
	○	覆割り		
	○	覆割り		
	○	覆割り		
	○	覆割り		
	○	覆割り		
	○	覆割り		
	○	覆割り		
行役	○	都府県		
	○	市区		
	○	町郷・丁目		
	○	処理区域		
その他	○	処理区名		
	○	処理種		
	○	排水導流		
	○	排水導流（急勾配、人孔と人孔とである）		
その他	○	排水導流（急勾配、人孔と人孔とである）		
	○	特定排水導流		

